

# NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS

|                          |                                                                                     |                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Fecha de creación</b> | 2020-02-10                                                                          |                                         |
| <b>Elaboró</b>           |    | Área Proyectos - CET                    |
|                          |    | Área Proyectos - CET                    |
|                          |    | Área Gestión Operativa - CET            |
|                          |   | Área Proyectos - CET                    |
|                          |  | Unidad CET Normalización y Laboratorios |
| <b>Revisó</b>            | Unidad CET Normalización y Laboratorios                                             |                                         |
| <b>Aprobó</b>            | Gerencia Centros de Excelencia Técnica                                              |                                         |

| CONTROL DE CAMBIOS                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| AAAA-MM-DD                                                                                     | Naturaleza del cambio                                                                                                                                                       | Elaboró                              | Revisó                               | Aprobó              |
| 2024-01-06                                                                                     | Listado de materiales opcionales                                                                                                                                            | Equipo CET –<br>Área de<br>Proyectos | Equipo CET –<br>Área de<br>Proyectos | Comité técnico ESSA |
| 2024-10-03                                                                                     | En las alternativas de montaje con cable de guarda, se utilizará cable de acero recubierto de aluminio 7x8 AWG o cable 3/8" de acero galvanizado de extra alta resistencia. | Equipo CET –<br>Área de<br>Proyectos | Equipo CET –<br>Área de<br>Proyectos | Comité técnico ESSA |
| Grupo Homologación y Normalización CET: Fredy Antonio Pico Sánchez, Néstor Fabián Zarate Abril |                                                                                                                                                                             |                                      |                                      |                     |

|                                                                                     |                                                                                                                                            |           |                                                                                     |                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| ENERGÍA                                                                             | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                             |           |                                                                                     | NC-RA2-714     | REV 2                   |
|  | NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS |           |                                                                                     |                |                         |
|                                                                                     | CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                                                                       | ANSI<br>A |  | ESCALA:<br>N/A | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm |

## 1 OBJETIVO

Definir la configuración básica de la estructura en red compacta denominada NC - RA2 - 714 del Grupo EPM, teniendo en cuenta las condiciones límites resultantes del análisis electromecánico de las estructuras.

## 2 ALCANCE

Esta norma es aplicable en el diseño de redes con niveles de tensión a 13.2 kV, del sistema de distribución del Grupo EPM.

Este documento está dirigido a ingenieros y técnicos, encargados del diseño, construcción y mantenimiento.

## 3 GENERALIDADES

La presente norma se sustenta teóricamente en el documento GM-12 Guía metodológica: cálculos mecánicos de estructuras y elementos de sujeción Grupo EPM y sus anexos; es aplicable a todas las condiciones climáticas y meteorológicas encontradas en las áreas de influencia del Grupo EPM en Colombia. La norma ha sido elaborada con base en las condiciones de clima cálido, altitudes hasta a 1000 msnm y velocidad de viento máxima de 100 km/hora, siendo estas las condiciones más desfavorables para el diseño de las estructuras. No obstante, no limita al diseñador de la red para evaluar otras condiciones particulares por medio de la metodología definida en el documento GM-12.

La estructura se evalúa en condición normal como hipótesis de carga (conductores y cable de guarda sanos en condición de viento máximo).

El análisis electromecánico emplea poste de concreto de 12 m y 1050 kgf monolítico; no obstante, podrán emplearse postes de igual longitud y capacidad de políéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) o metálico (acero).

Cuando se requiera cumplir con distancias verticales de seguridad en zonas de cultivo o arborizadas, se podrá implementar el uso de postes de mayor longitud (14 m y 16 m) conservando como mínimo la capacidad mecánica definida.

Los conductores utilizados en la verificación de esta norma son los mostrados en la tabla 1.

**Tabla 1.** Conductores cubiertos para red compacta en 13.2 kV.

| CABLE                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|
| Cable AAAC 77.47 KCMIL AMES MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C     |
| Cable AAAC 123.3 KCMIL AZUSA MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C    |
| Cable AAAC 155.4 KCMIL ANAHEIM MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C  |
| Cable AAAC 246,9 KCMIL ALLIANCE MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C |

| ENERGÍA                                                                             |  | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                                    |                                                                                     | NC-RA2-714     |                         | REV 2              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|--|
|  |  | <b>NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS</b> |                                                                                     |                |                         |                    |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                |  | ANSI<br>A                                                                                                                                         |  | ESCALA:<br>N/A | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm | PÁGINA:<br>2 de 11 |  |

Como cable mensajero y neutro se utilizará ACSR 1/0 (4/3) AW para los conductores mostrados en la tabla 1, excepto para el conductor de calibre 246.9 kcmil donde se utilizará el cable ACSR 2/0 (4/3) AW. Mientras que, se utilizará cable de acero recubierto de aluminio 7x8 AWG o cable 3/8" de acero galvanizado de extra alta resistencia cuando la función es solo como mensajero.

En esta norma se implementa aislador tipo pin polimérico 15 kV ANSI C29.5 Clase 55-4. En zonas con nivel de contaminación fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe utilizar aisladores tipo pin polimérico 25 kV ANSI C29.5 clase 55-5.

En los tramos se implementa el uso de espaciadores 15 kV 10 kA, que serán los elementos encargados de separar las fases y el mensajero, también cumplirán la función de transmitir las cargas de las fases al mensajero. La distancia entre espaciadores, a lo largo del tramo, debe ser de 7 a 9 m. En zonas con nivel de contaminación fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe utilizar espaciadores poligonales poliméricos 38 kV o 46 kV 16 kA.

La norma técnica RA6-022 describe en detalle las acciones que se deben ejecutar sobre las redes de distribución de energía que se ubican en zonas especiales.

La estructura debe estar acompañada de un sistema de puesta a tierra, de acuerdo con los requisitos de la norma RA6-010 "Puesta a tierra de redes de distribución eléctrica". En todo caso, las redes con neutro corrido o cable de guarda deben estar puestas a tierra sólidamente cada 3 apoyos y, en las estructuras terminales.


Los vientos o retenidas se deben construir de acuerdo con los detalles de instalación y materiales que se describen en la norma técnica RA6-001 "Instalación de vientos o retenidas".

Durante la implementación de esta norma se debe tener en cuenta la constitución o definición de la zona de servidumbre de acuerdo con la norma técnica NT-06 "Distancias de seguridad en redes de distribución".

Cuando sea necesario realizar un cambio en alguno de los criterios o variables consideradas, el diseñador o constructor deberá remitirse al documento *GM-12 Guía metodológica: cálculos mecánicos de estructuras y elementos de sujeción Grupo EPM y sus anexos*.


| ENERGÍA                                                                             | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                             |           | NC-RA2-714                                                                          |                | REV 2                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|  | NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS |           |                                                                                     |                |                         |
|                                                                                     | CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                                                                       | ANSI<br>A |  | ESCALA:<br>N/A | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm |

## 4 MODELO

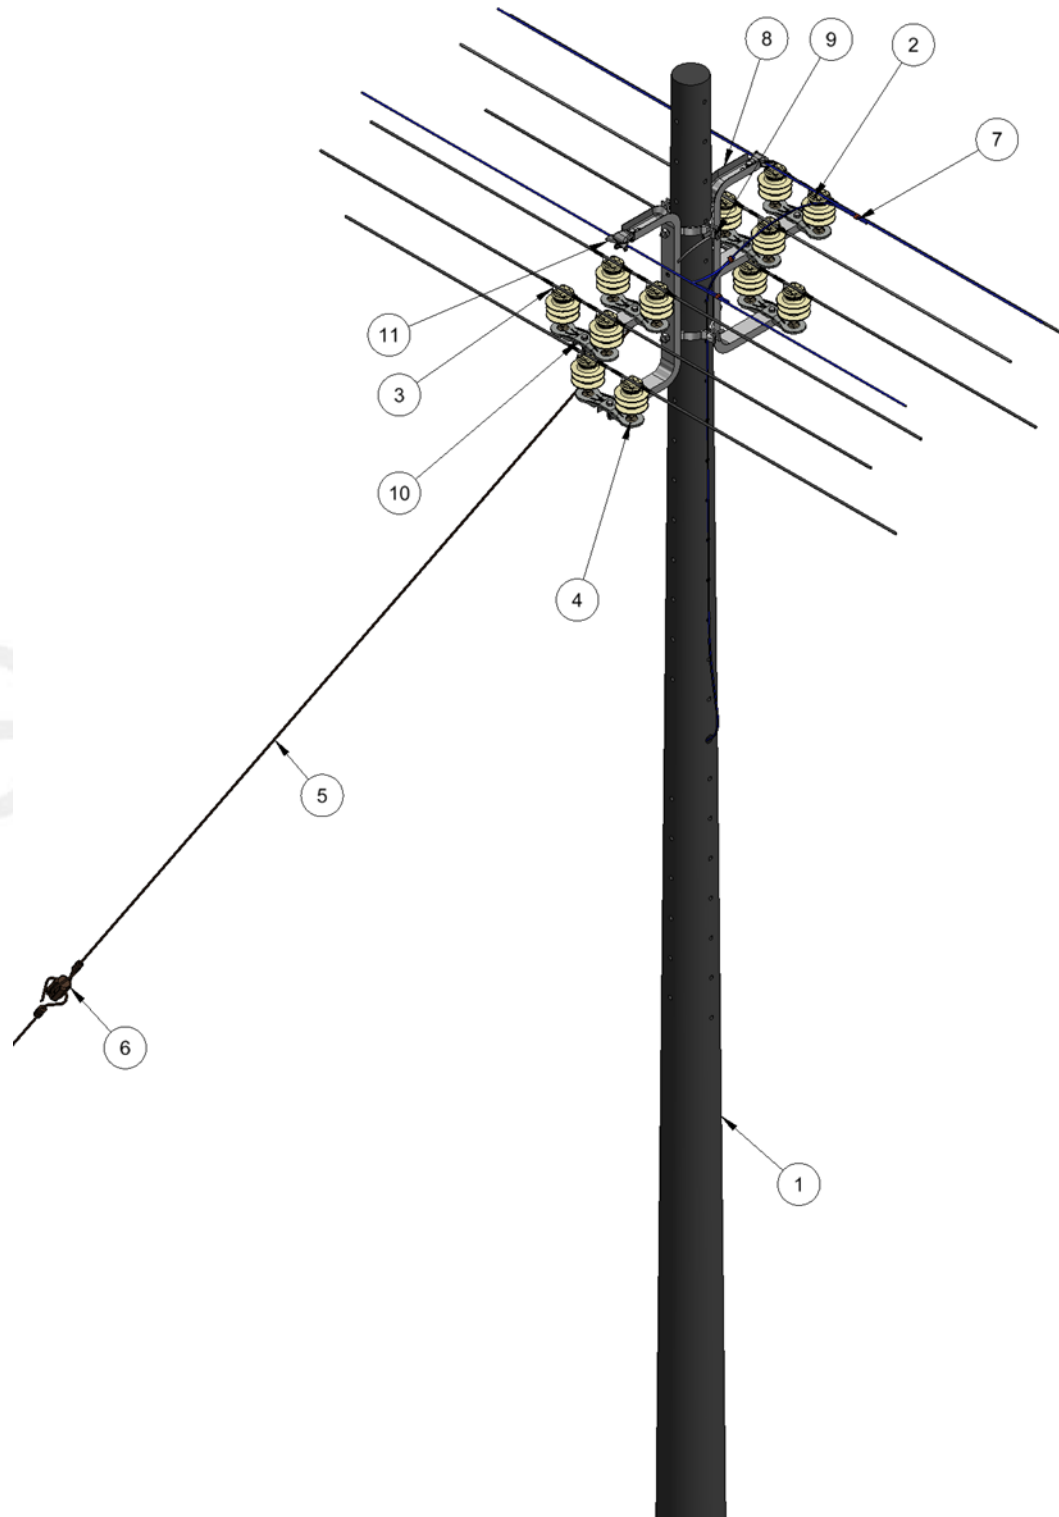


**Figura 1.** Vista isométrica.

|                                                                      |                                                                                                                                            |                |                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| ENERGÍA                                                              | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                             | NC-RA2-714     | REV 2                   |
| Grupo·epm®                                                           | NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS |                |                         |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS | ANSI<br>A                                                                                                                                  | ESCALA:<br>N/A | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm |
|                                                                      |                                                                                                                                            |                | PÁGINA:<br>4 de 11      |

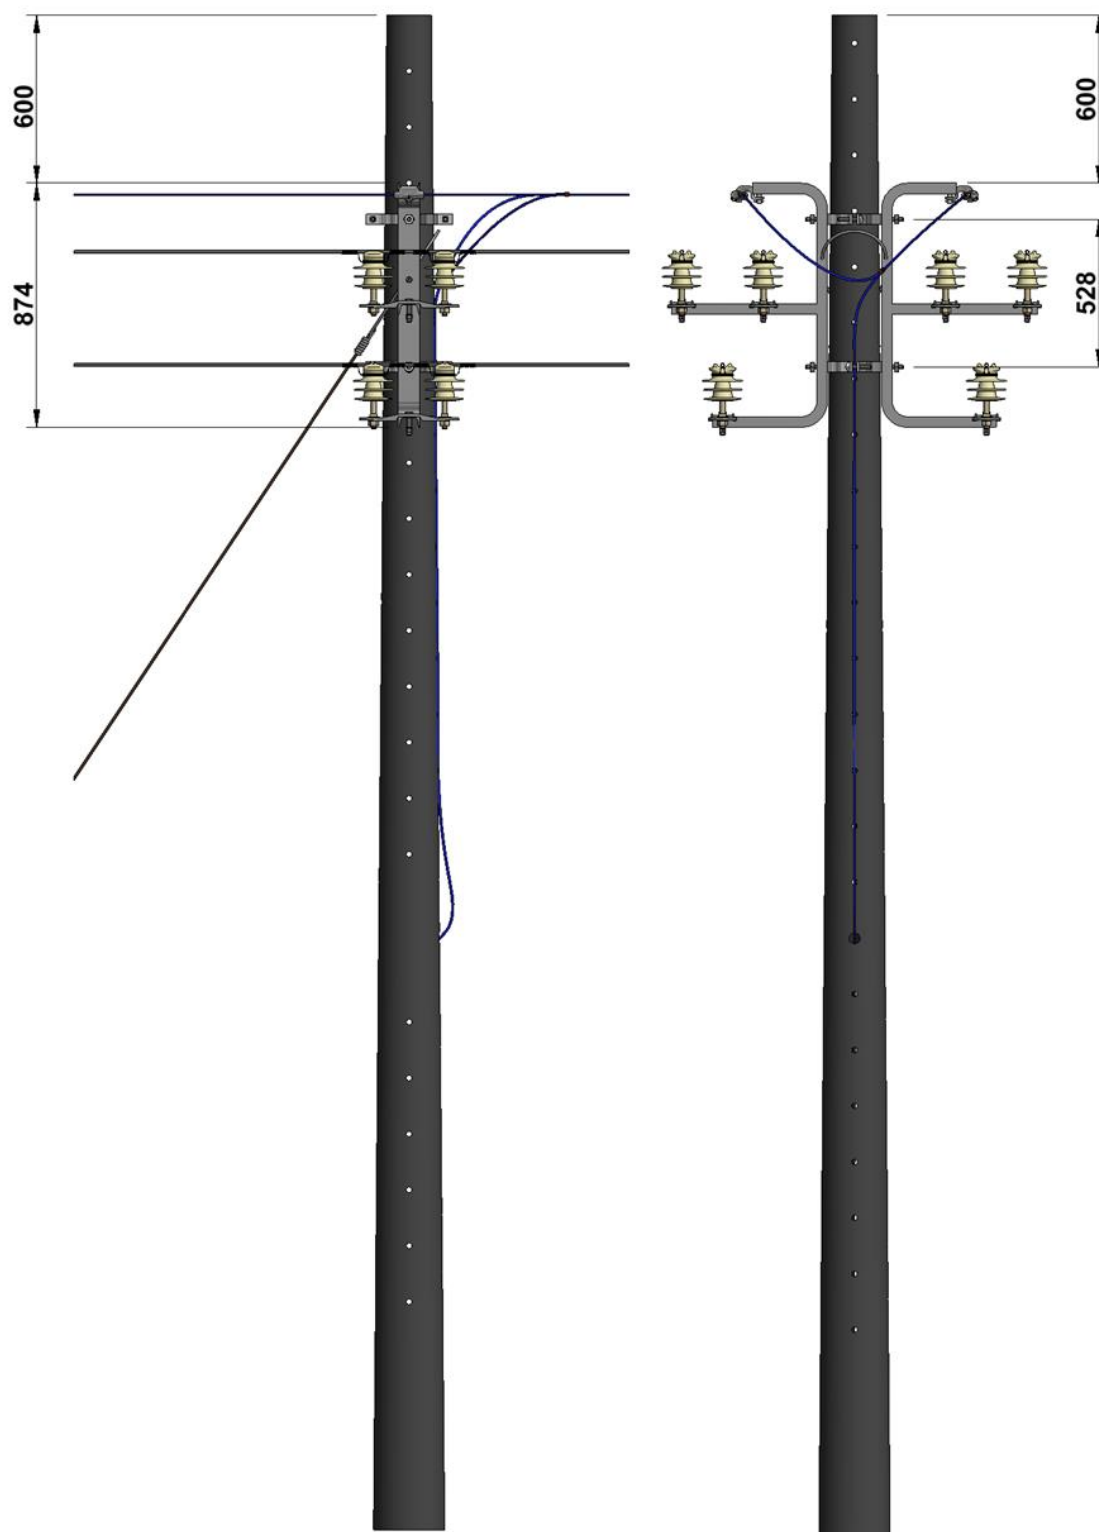

**Figura 2. Vista frontal.**

|                                                                                     |                                                                                                                                            |           |                                                                                     |                |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| ENERGÍA                                                                             | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                             |           |                                                                                     | NC-RA2-714     | REV 2                   |
|  | NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSION 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS |           |                                                                                     |                |                         |
|                                                                                     | CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                                                                       | ANSI<br>A |  | ESCALA:<br>N/A | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm |

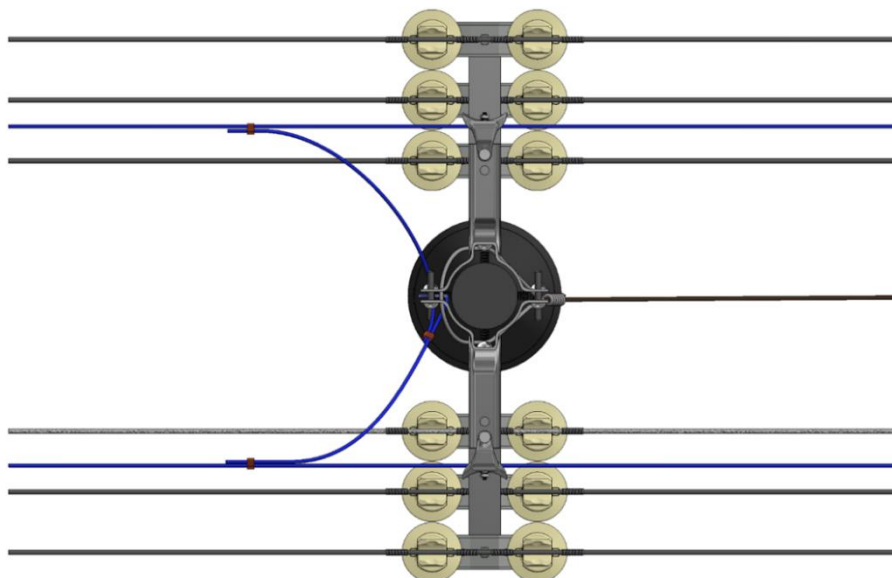

**Figura 3.** Vista en planta.

## 5 LISTADO DE MATERIALES

**Tabla 2.** Listado de materiales estructura NC-RA2-714

| CÓDIGO IDENTIFICACIÓN                | DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                                      | REFERENCIA    | CÓDIGO JDE | CANTIDAD |    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|----|
|                                      |                                                                                          |               |            | a        | b  |
| 0013 <sup>(1)</sup><br>(ver tabla 3) | Poste de concreto de 12 m y 1050 kgf monolítico                                          | ET-TD-ME04-01 | 200016     | 1        |    |
| 0014 <sup>(1)</sup><br>(ver tabla 3) | Poste de concreto de 12 m y 1350 kgf monolítico                                          | ET-TD-ME04-01 | 200017     |          | 1  |
| 0099                                 | Tornillo de máquina hexagonal acero galvanizado 5/8" x 1 1/2"                            | ET-TD-ME03-17 | 211438     | 6        | 6  |
| 0119                                 | Esparrago 5/8" x 12"                                                                     | ET-TD-ME03-19 | 211392     | 4        | 4  |
| 0139 <sup>(2)</sup>                  | Alambre de amarre de aluminio 4 AWG cubierto con elastómero termoplástico TPE            | ET-TD-ME01-15 | 200514     | 24       | 24 |
| 0143                                 | Espigo corto para aislador tipo pin 10"x1 3/4"x3/4" rosca nailon 1 3/8" cruceta metálica | ET-TD-ME03-20 | 213695     | 12       | 12 |
| 0154                                 | Aislador pin polimérico 15 kV ANSI C29.5 clase 55-4                                      | ET-TD-ME02-04 | 200134     | 12       | 12 |
| 0179                                 | Brazo angular tipo E acero red compacta 15kV                                             | ET-TD-ME26-02 | 211305     | 2        | 2  |
|                                      | Platina para doble aislador                                                              |               |            | 6        | 6  |
| 0268 <sup>(3)</sup>                  | Viento convencional para poste de 12m cable de acero extra alta resistencia calibre 1/4  | RA6-001       |            | 1        |    |
| 0301<br>(ver tabla 3)                | Grapa de suspensión para ángulo 2/0 AWG – 266.8 kcmil                                    | ET-TD-ME03-22 | ----       | 2        | 2  |

**NOTAS:**

- (1) Consultar el listado de artículos y agrupadores el número de artículo del poste requerido, según el material y características.
- (2) Las cantidades para los conductores están expresadas en la unidad de metros.
- (3) Los componentes y cantidades asociadas a la instalación de los vientos se detallan en la norma RA6-001: Instalación de vientos.

|                                                                      |                                                                                                                                                   |                         |                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>ENERGÍA</b>                                                       | <b>NORMA TÉCNICAS</b>                                                                                                                             | <b>NC-RA2-714</b>       | <b>REV 2</b>       |
|                                                                      | <b>NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS</b> |                         |                    |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS | ANSI<br>A                                                                                                                                         |                         | ESCALA:<br>N/A     |
|                                                                      |                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm | PÁGINA:<br>6 de 11 |

Donde: a → Montaje con viento  
b → Montaje sin viento

**Tabla 3. Materiales opcionales**

| OPCIÓN | DESCRIPCIÓN TÉCNICA                                                         | REFERENCIA    | CÓDIGO JDE |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 0013   | Poste fibra de vidrio 12 m 1050 kgf monolítico                              | ET-TD-ME04-01 | 200060     |
| 0013   | Poste fibra de vidrio 12 m 1050 kgf seccionado                              | ET-TD-ME04-02 | 200061     |
| 0013   | Poste metálico 12 m 1050 kgf seccionado                                     | ET-TD-ME04-03 | 200082     |
| 0013   | Poste concreto 14 m 1050 kgf monolítico                                     | ET-TD-ME04-01 | 200023     |
| 0013   | Poste fibra de vidrio 14 m 1050 kgf monolítico                              | ET-TD-ME04-02 | 200066     |
| 0013   | Poste metálico 14 m 1050 kgf seccionado                                     | ET-TD-ME04-03 | 200084     |
| 0013   | Poste concreto 14 m 1050 kgf seccionado                                     | ET-TD-ME04-01 | 215641     |
| 0013   | Poste fibra de vidrio 14 m 1050 kgf seccionado                              | ET-TD-ME04-02 | 215648     |
| 0013   | poste concreto 16m 1050kgf monolítico                                       | ET-TD-ME04-01 | 200031     |
| 0013   | poste fibra de vidrio 16m 1050kgf seccionado                                | ET-TD-ME04-02 | 215232     |
| 0013   | poste metálico 16m 1050kgf seccionado                                       | ET-TD-ME04-03 | 200085     |
| 0014   | Poste fibra de vidrio 12m 1350 kgf monolítico                               | ET-TD-ME04-02 | 200062     |
| 0014   | Poste fibra de vidrio 12m 1350 kgf seccionado                               | ET-TD-ME04-02 | 200063     |
| 0014   | Poste metálico 12 m 1350 kgf seccionado                                     | ET-TD-ME04-03 | 214749     |
| 0014   | Poste concreto 14 m 1350 kgf monolítico                                     | ET-TD-ME04-01 | 200024     |
| 0014   | Poste fibra de vidrio 14 m 1350 kgf seccionado                              | ET-TD-ME04-02 | 200067     |
| 0014   | Poste metálico 14 m 1350 kgf seccionado                                     | ET-TD-ME04-03 | 214750     |
| 0014   | Poste concreto 14 m 1350 kgf monolítico                                     | ET-TD-ME04-01 | 200024     |
| 0014   | Poste concreto 16 m 1350 kgf monolítico                                     | ET-TD-ME04-01 | 200032     |
| 0014   | Poste fibra de vidrio 16 m 1350 kgf seccionado                              | ET-TD-ME04-02 | 200068     |
| 0014   | Poste metálico 16 m 1350 kgf seccionado                                     | ET-TD-ME04-03 | 214753     |
| 0301   | Grapa de suspensión para ángulo pasador vertical aluminio 4 AWG - 2/0 AWG   | ET-TD-ME03-22 | 275655     |
| 0301   | Grapa de suspensión para ángulo pasador horizontal aluminio 4 AWG - 2/0 AWG | ET-TD-ME03-22 | 275657     |
| 0154   | Aislador pin polimérico 25 kV ANSI C29.5 clase 55-5                         | ET-TD-ME02-04 | 200169     |

## 6 TENSIONADO DEL CONDUCTOR

El cálculo mecánico de los conductores se muestra en el documento *GM-12 Guía metodológica: cálculos mecánicos de estructuras y elementos de sujeción Grupo EPM* y se hace para las siguientes condiciones limitantes.

- Hipótesis A. Máxima velocidad del viento (temperatura mínima y viento máximo).
- Hipótesis B. Mínima temperatura (temperatura mínima y sin viento).
- Hipótesis C. Operación Diaria (Tensión diaria promedio, EDS).
- Hipótesis D. Máxima flecha (Temperatura máxima, sin viento).

| ENERGÍA                                                                             | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                                    | NC-RA2-714                                                                          | REV 2              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | <b>NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS</b> |                                                                                     |                    |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                | ANSI<br>A                                                                                                                                         |  | ESCALA:<br>N/A     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm                                                             | PÁGINA:<br>7 de 11 |


En el documento anexo ANX-12C *Tablas de cálculo mecánico cables cubiertos y cables aislados* se muestran las tensiones y flechas de los conductores utilizados por el Grupo EPM para las anteriores hipótesis, y las tablas de tendido para el rango de temperaturas que se presentan en la zona de influencia del grupo EPM se muestran en el documento anexo ANX-12E *Tablas de tendido cables cubiertos y cables aislados*.



|                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                     |                |                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| ENERGÍA                                                                             | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                             |                                                                                     | NC-RA2-714     |                         | REV 2              |
|  | NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS |                                                                                     |                |                         |                    |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                | ANSI<br>A                                                                                                                                  |  | ESCALA:<br>N/A | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm | PÁGINA:<br>8 de 11 |

## 7 CURVAS DE UTILIZACIÓN

### Montaje a: con viento

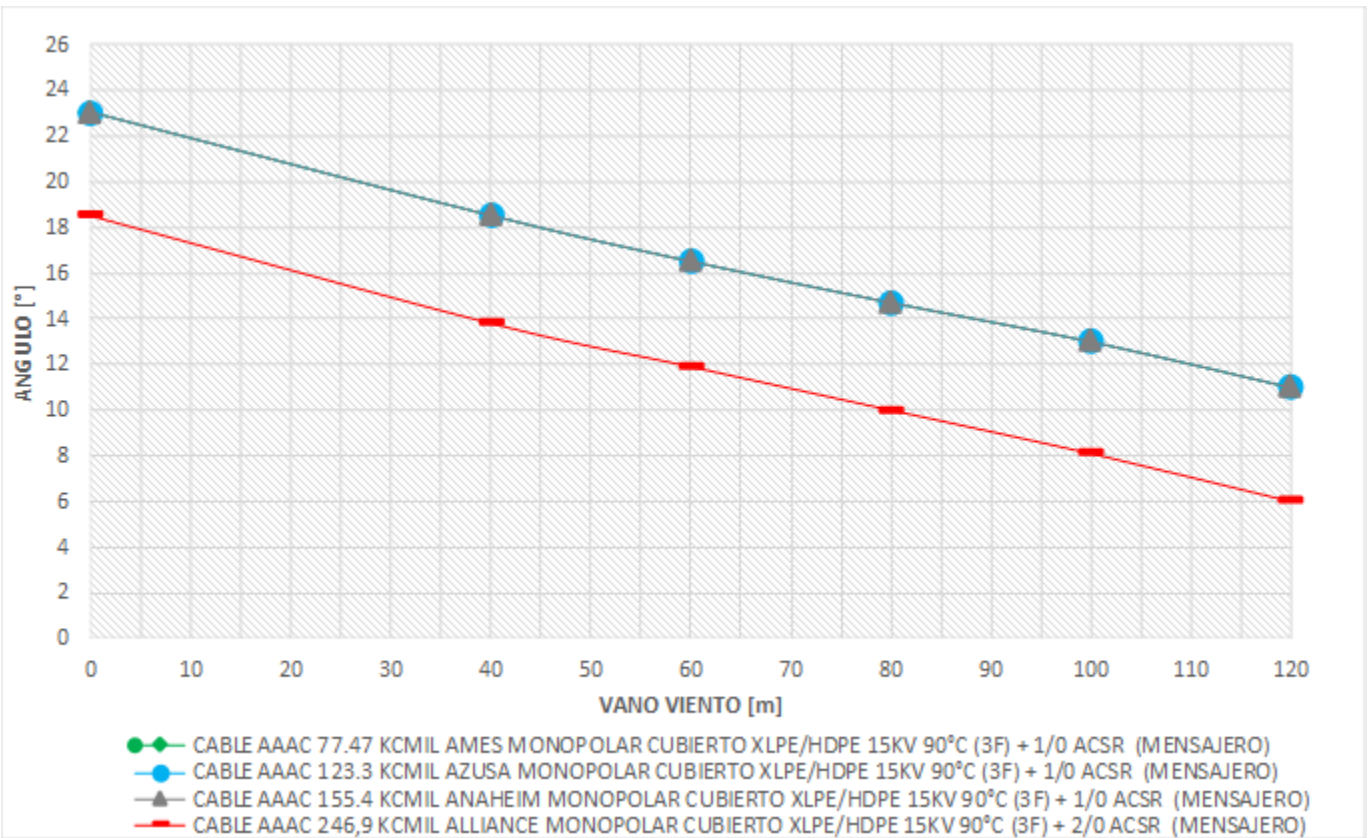


#### Notas:

1. La curva de utilización se construyó con base a los parámetros meteorológicos más desfavorable del territorio de alcance del Grupo EPM, es decir clima cálido.
2. La velocidad de viento máxima utilizada para la construcción de la curva es de 100 km/h.
3. El vano máximo en la estructura limitado por flecha para terreno plano es de 100 m.
4. La curva de utilización indica el valor de vano viento en función del ángulo. El uso óptimo de la estructura se encuentra en los puntos debajo de la curva del conductor utilizado por el diseñador.
5. El vano viento corresponde al promedio de la longitud de los vanos adyacentes a la estructura (vano adelante y vano atrás).
6. Cuando se requiera mejorar la curva de utilización de la estructura se podrán realizar cambios en los elementos de esta norma, tales como aumentar la capacidad de carga de rotura de los postes, vientos con cable de mayor calibre, entre otros. Estos cambios deben ser validados y justificados por medio de cálculos electromecánicos según la particularidad del caso.
7. El vano peso de la estructura para la condición climática evaluada en esta norma es de 144 m, este valor aplica para el rango de conductores de fase evaluados.

| ENERGÍA                                                                             | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                                    | NC-RA2-714              | REV 2                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS</b> |                         |                                                                                                    |
|                                                                                     | CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                                                                              | ANSI<br>A               |  ESCALA:<br>N/A |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm | PÁGINA:<br>9 de 11                                                                                 |

## Montaje b: sin viento

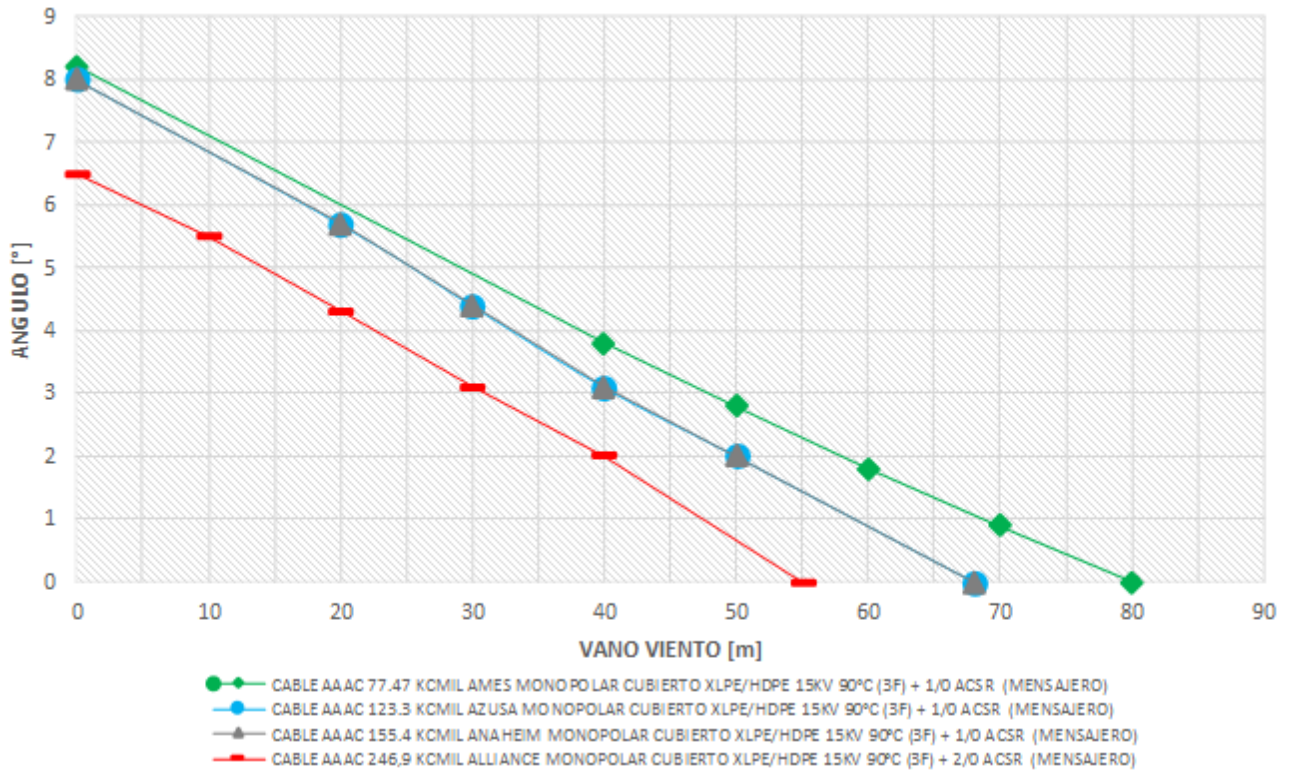

### Notas:

1. La curva de utilización se construyó con base a los parámetros meteorológicos más desfavorable del territorio de alcance del Grupo EPM, es decir clima cálido.
2. La velocidad de viento máxima utilizada para la construcción de la curva es de 100 km/h.
3. El vano máximo en la estructura limitado por flecha para terreno plano es de 100 m.
4. La curva de utilización indica el valor de vano viento en función del ángulo. El uso óptimo de la estructura se encuentra en los puntos debajo de la curva del conductor utilizado por el diseñador.
5. El vano viento corresponde al promedio de la longitud de los vanos adyacentes a la estructura (vano adelante y vano atrás).
6. Cuando se requiera mejorar la curva de utilización de la estructura se podrán realizar cambios en los elementos de esta norma, tales como aumentar la capacidad de carga de rotura de los postes. Estos cambios deben ser validados y justificados por medio de cálculos electromecánicos según la particularidad del caso.
7. El vano peso de la estructura para la condición climática evaluada en esta norma es:

| CABLE AAAC 77.47 KCMIL AMES MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C (3F) + 1/0 ACSR (MENSAJERO) | CABLE AAAC 123.3 KCMIL AZUSA MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C (3F) + 1/0 ACSR (MENSAJERO) | CABLE AAAC 155.4 KCMIL ANAHEIM MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C (3F) + 1/0 ACSR (MENSAJERO) | CABLE AAAC 246.9 KCMIL ALLIANCE MONOPOLAR CUBIERTO XLPE/HDPE 15KV 90°C (3F) + 2/0 ACSR (MENSAJERO) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96 m                                                                                           | 81.6 m                                                                                          | 81.6 m                                                                                            | 66 m                                                                                               |

| ENERGÍA                                                                             |  | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                                    |                                                                                     | NC-RA2-714     |                         | REV 2               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--|
|  |  | <b>NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS</b> |                                                                                     |                |                         |                     |  |
|                                                                                     |  |                                                                                                                                                   |                                                                                     |                |                         |                     |  |
| CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                |  | ANSI<br>A                                                                                                                                         |  | ESCALA:<br>N/A | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm | PÁGINA:<br>10 de 11 |  |

## 8 NOTAS GENERALES

1. Todas las dimensiones, en las figuras, están dadas en milímetros.
2. En zonas con nivel de contaminación fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe utilizar poste en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV). ET-TD-ME04-02.
3. En zonas con nivel de contaminación fuerte (IV), muy fuerte (V) o costera se debe emplear herrajes de acero inoxidable y estructuras FRP.
4. En caso de que el poste no tenga las perforaciones indicadas en los planos, se podrá utilizar abrazadera o collarín fabricados según NTC 2663 con carga máxima a tensión de 30 KN y carga máxima cortante de 24 KN. Especificación técnica ET-TD-ME03-08.

## 9 ANEXOS

**Tabla 4.** Curvas de utilización por conductor montaje a.

| CABLE AAAC 77.47<br>KCMIL AMES<br>MONOPOLAR<br>CUBIERTO XLPE/HDPE<br>15KV 90°C (3F) + 1/0<br>ACSR (MENSAJERO) |                       | CABLE AAAC 123.3<br>KCMIL AZUSA<br>MONOPOLAR CUBIERTO<br>XLPE/HDPE 15KV 90°C<br>(3F) + 1/0 ACSR<br>(MENSAJERO) |                    | CABLE AAAC 155.4<br>KCMIL ANAHEIM<br>MONOPOLAR CUBIERTO<br>XLPE/HDPE 15KV 90°C<br>(3F) + 1/0 ACSR<br>(MENSAJERO) |                    | CABLE AAAC 246.9<br>KCMIL ALLIANCE<br>MONOPOLAR CUBIERTO<br>XLPE/HDPE 15KV 90°C<br>(3F) + 2/0 ACSR<br>(MENSAJERO) |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ÁNGULO<br>[°]                                                                                                 | VANO<br>VIENTO<br>[m] | ÁNGULO<br>[°]                                                                                                  | VANO<br>VIENTO [m] | ÁNGULO<br>[°]                                                                                                    | VANO<br>VIENTO [m] | ÁNGULO<br>[°]                                                                                                     | VANO<br>VIENTO<br>[m] |
| 11.0                                                                                                          | 120.0                 | 11.0                                                                                                           | 120.0              | 11.0                                                                                                             | 120.0              | 6.0                                                                                                               | 120.0                 |
| 13.0                                                                                                          | 100.0                 | 13.0                                                                                                           | 100.0              | 13.0                                                                                                             | 100.0              | 8.1                                                                                                               | 100.0                 |
| 14.7                                                                                                          | 80.0                  | 14.7                                                                                                           | 80.0               | 14.7                                                                                                             | 80.0               | 10.0                                                                                                              | 80.0                  |
| 16.5                                                                                                          | 60.0                  | 16.5                                                                                                           | 60.0               | 16.5                                                                                                             | 60.0               | 11.9                                                                                                              | 60.0                  |
| 18.5                                                                                                          | 40.0                  | 18.5                                                                                                           | 40.0               | 18.5                                                                                                             | 40.0               | 13.8                                                                                                              | 40.0                  |
| 23.0                                                                                                          | 0.0                   | 23.0                                                                                                           | 0.0                | 23.0                                                                                                             | 0.0                | 18.5                                                                                                              | 0.0                   |

**Tabla 5.** Curvas de utilización por conductor montaje b.

| CABLE AAAC 77.47<br>KCMIL AMES<br>MONOPOLAR<br>CUBIERTO XLPE/HDPE<br>15KV 90°C (3F) + 1/0<br>ACSR (MENSAJERO) |                       | CABLE AAAC 123.3<br>KCMIL AZUSA<br>MONOPOLAR CUBIERTO<br>XLPE/HDPE 15KV 90°C<br>(3F) + 1/0 ACSR<br>(MENSAJERO) |                    | CABLE AAAC 155.4<br>KCMIL ANAHEIM<br>MONOPOLAR CUBIERTO<br>XLPE/HDPE 15KV 90°C<br>(3F) + 1/0 ACSR<br>(MENSAJERO) |                    | CABLE AAAC 246.9<br>KCMIL ALLIANCE<br>MONOPOLAR CUBIERTO<br>XLPE/HDPE 15KV 90°C<br>(3F) + 2/0 ACSR<br>(MENSAJERO) |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ÁNGULO<br>[°]                                                                                                 | VANO<br>VIENTO<br>[m] | ÁNGULO<br>[°]                                                                                                  | VANO<br>VIENTO [m] | ÁNGULO<br>[°]                                                                                                    | VANO<br>VIENTO [m] | ÁNGULO<br>[°]                                                                                                     | VANO<br>VIENTO<br>[m] |
| 0.0                                                                                                           | 80.0                  | 0.0                                                                                                            | 68.0               | 0.0                                                                                                              | 68.0               | 0.0                                                                                                               | 55.0                  |
| 0.9                                                                                                           | 70.0                  | 2.0                                                                                                            | 50.0               | 2.0                                                                                                              | 50.0               | 2.0                                                                                                               | 40.0                  |
| 1.8                                                                                                           | 60.0                  | 3.1                                                                                                            | 40.0               | 3.1                                                                                                              | 40.0               | 3.1                                                                                                               | 30.0                  |
| 2.8                                                                                                           | 50.0                  | 4.4                                                                                                            | 30.0               | 4.4                                                                                                              | 30.0               | 4.3                                                                                                               | 20.0                  |
| 3.8                                                                                                           | 40.0                  | 5.7                                                                                                            | 20.0               | 5.7                                                                                                              | 20.0               | 5.5                                                                                                               | 10.0                  |
| 8.2                                                                                                           | 0.0                   | 8.0                                                                                                            | 0.0                | 8.0                                                                                                              | 0.0                | 6.5                                                                                                               | 0.0                   |

| ENERGÍA                                                                             | NORMA TÉCNICAS                                                                                                                                    | NC-RA2-714                                                                                    | REV 2               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>NC - RA2 - 714. NORMA DE CONSTRUCCIÓN RED AÉREA NIVEL DE TENSIÓN 13.2 kV COMPACTA. CONFIGURACIÓN ÁNGULO AISLADOR PIN DOBLE – DOS CIRCUITOS</b> |                                                                                               |                     |
|                                                                                     | CENTROS DE EXCELENCIA TÉCNICA<br>UNIDAD NORMALIZACIÓN Y LABORATORIOS                                                                              | ANSI<br>A  | ESCALA:<br>N/A      |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA:<br>mm                                                                       | PÁGINA:<br>11 de 11 |